
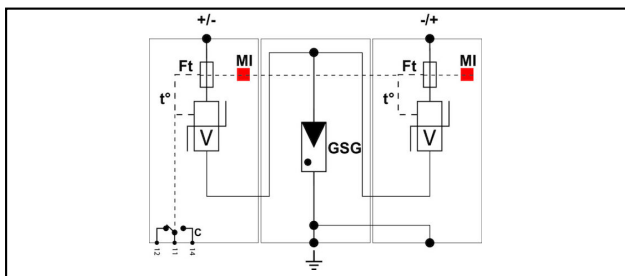


Fotovoltaico

■ **DS 50 PVS** Fotovoltaico protezione da sovratensioni**Caratteristiche**

- Protezione da sovratensioni fotovoltaica tipo 1+2
- $I_{imp} = 5\text{kA/polo}$ ($10/350\mu\text{s}$)
- scollegamento interno con dispositivo di segnalamento
- nessuna corrente di fuga e di funzionamento
- contatto di tele-segnalamento

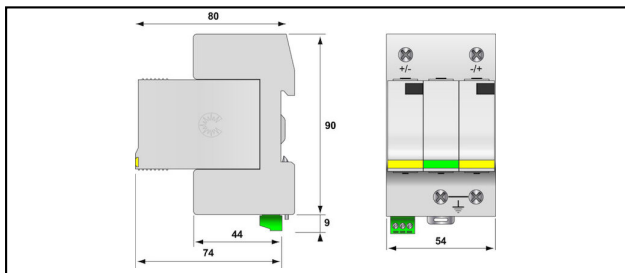

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type		kA I_{max}	V U_C	kV U_P	kA I_{imp}	ns t_A	kA i_n	
296.480.393	808 486 330	T1 / T2	Sì	40	$\leq 1200\text{VDC}$	2.6	5	0	15	1

Specifiche tecniche: Fotovoltaico protezione da sovratensioni DS 50 PVS

Articolo no.	296.480.393
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I _{max})	40 kA
Corrente di fulmine [I _{imp}] (10/350)	5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	15 kA
Livello di protezione [U _p]	2.6 kV
Tempo di risposta [t _a]	0
Resistenza cortocircuito (I _{cw})	1 kA
Corrente sequenziale [I _F]	0 kA
Segnalazione di guasto	mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85 °C
Materiale della scatola	Thermoplastik PEI UL-94-V0
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Sì
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²
Capacità di commutazione	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Sì
Soffiante	No
Tensione d'esercizio max. [U _c]	≤1200VDC
Tensione nominale DC	1000 V
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Dimensione	3 HP
Forma della rete DC	Sì
Fusibile ausiliario integrato	No
Corrente nominale di scarica [I _n]	15/Pol
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE)	60 kA
Sezione di collegamento	2 - 25 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP20
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	EN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85363000
paese di origine	indeterminato